


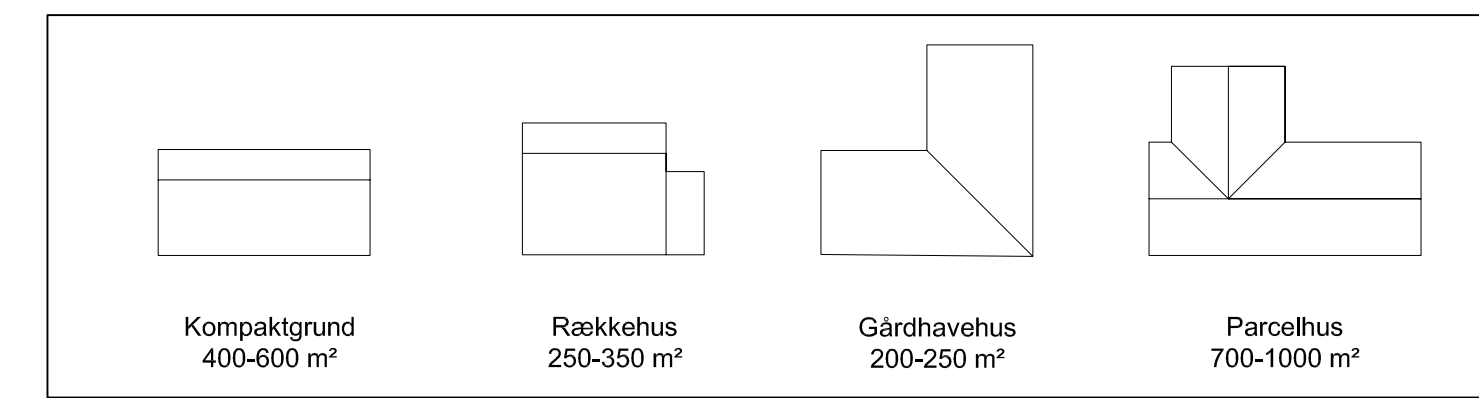

NOTER
Alle koter i henhold til DVR90
Ubenævnte ledninger:
Alle ubenævnte regn- og spildevandsstik er Ø160 mm med min. 15 % fald
Alle ubenævnte stik for rendestensbrønde er Ø160 mm med min. 15 % fald
Ubenævnte dræn er Ø80/92mm

Skelbrønde placeres 1 m indenfor skel.
Alle spildevandskelbrønde er Ø315 mm rense- og inspektionsbrønde.
Alle regnvandskelbrønde er Ø315 mm rense- og inspektionsbrønde med blåt opfangerskrå.
Alle skelbrønde afsluttes 50 cm over vejloftet

Alle Ø160 - Ø315 mm ledninger udføres i plast.
Alle ledninger > Ø315 mm udføres i beton

Alle brønde i Ø315-Ø600 mm udføres i plast
Alle brønde > Ø600 mm udføres i beton

Alle PVC-ledninger leveres i klasse SN8 og efter DS/EN1401 og mærket med Nordic Poly Mark

Alle eksisterende tilslutningspunkter og koter skal kontrolleres og indmåles inden opstart.

Kloakarbejdet udføres af autoriseret kloakmester iht. gældende forskrifter, normer, regulativer samt fat

Projekterede ledninger	NOTER OG SIGNATURER
Regnvandsledning	DK: Dækselkote
Drænledning	BK: Bunds-kote
Spildevandsledning	VSK: Vandspjelskote
Afbrøpning, Indrulnæs	DB: Drænbrønd inkl. 70 l
 Vandledning	K: kuppelstift og betongulv
Fjernvarmelledning	NB: 2315 mm rørdiameter og vandlås
Etråcd	RB: Rense- og inspektion
 Underførelsrør	SB: Rense- og inspektion
	KK: Kronskant
	OVK: Overløbskøt
Ekstist. ledninger	

	Spidevandsledning	AquaDjurs		Kørebane
	Vandledning, Ravand	Homslæt Vandværk		Terræn
	Vandledning	Homslæt Vandværk		Skylbrud
	Fjernvarmeledning	Homslæt Fjernvarme		Geoteknik
	Elkabel	N1		Belysning
	Antenne/Telekabel	TDC		Belysning
	Fiberkabel	Fibia		Kabelsk
	Vejbelysningskabel	Syddjurs Kommune		

	V.U. red
V.U. red	V.U. red
F	V.U. red
B	V.U. red
Skel. ma	
Nye ske	
Nye ske	
Hojdeku	
Hojdeku	

C	Kabeltracé flyttet langs grund 18, N1-skab udgået
B	Kabelskabe, belysning, VU-rør tilføjet. Trykleddning ændret langs grund 1-4.
A	Vejafvandring tilføjet samt omlægning af vandledning.
Rev.	Rev. omfatter:

 Syddjurs Kommune • AquaDjurs A/S

Byggemodning, Lokalplan 459 i Hornslet

Emne: Koordinerende ledningsplan

Tegn. nr.:

Mile: 1:500 Initials: JHC
Format: 297x630 Date: 2024.12.20

Ingeniørfirmaet
VIGGO MADSEN A/S
Ceresbyen 75, 4.
8000 Aarhus C

Legn. nr.: T(X)1.20 Rev.:

R
sandfang,
arm.
sbrønd inkl. 70l sandfan
sbrønd for regnvand
sbrønd for spildevand

Tekant
 Regulering
 Særende
 Risk boringer ved bassin
 gsmast, vej, LPH = 4,0
 gsmast, sti, LPH = 4,0
 ab: (N)N1

(F) Fibria
(B) Belysning

- Lavspænding (N1)
- Fiber (Fibria)
- Belysning

Strikerkort
1, udstykning etape 1
1, udstykning etape 2
rør pr. 1m
rør pr. 25cm

JHC	2025.06.04
JHC	2025.05.08
JHC	2025.03.10
Init :	Date :

Sags nr.: 46.700
Udbudsprojekt
Rev:

KS-initialer: ML
KS-dato: 2024.12.16

f: 86 27 39 44
 mail: vm@vming.dk
 www.viggo-madsen.dk